



Esempi di grafici e bilanci di "BenchMarking"

Risultati statistici degli inquinanti di tutti gli impianti gestiti

Concentrazioni degli inquinanti in uscita per singolo IMPIANTO (scala logaritmica)

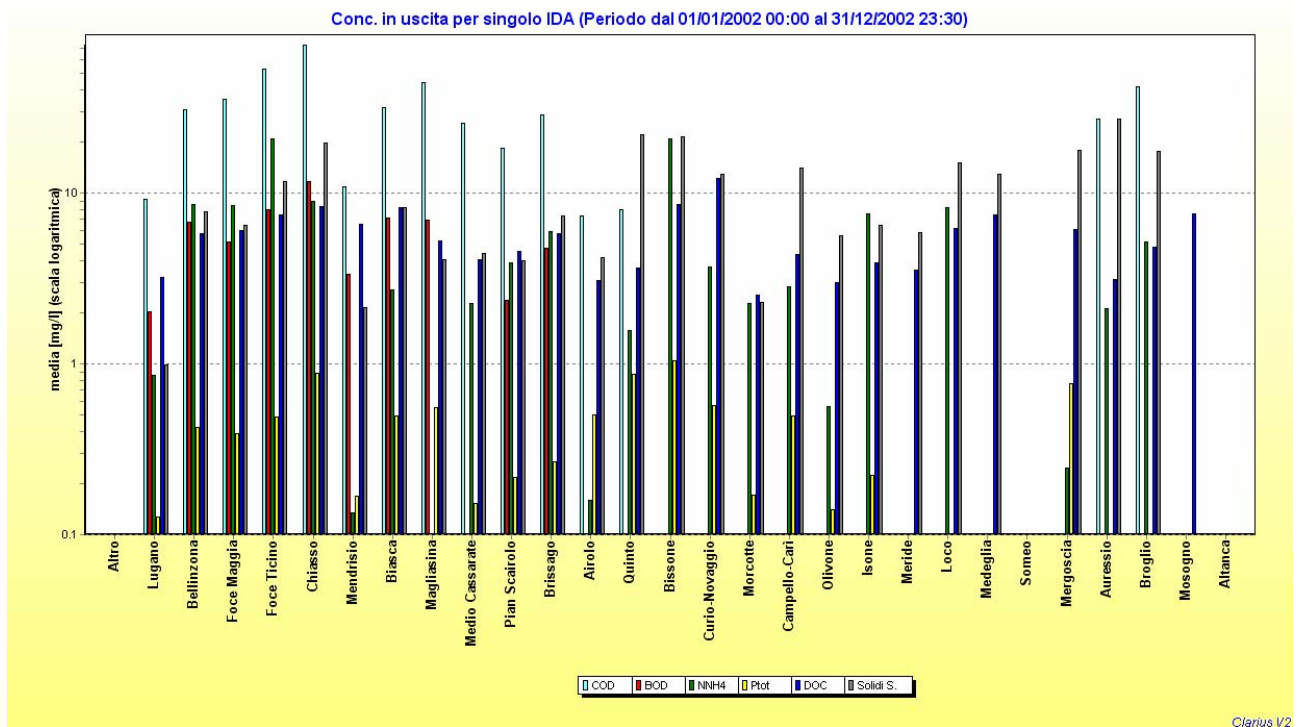


Carichi degli inquinanti in uscita per singolo IMPIANTO (scala logaritmica)

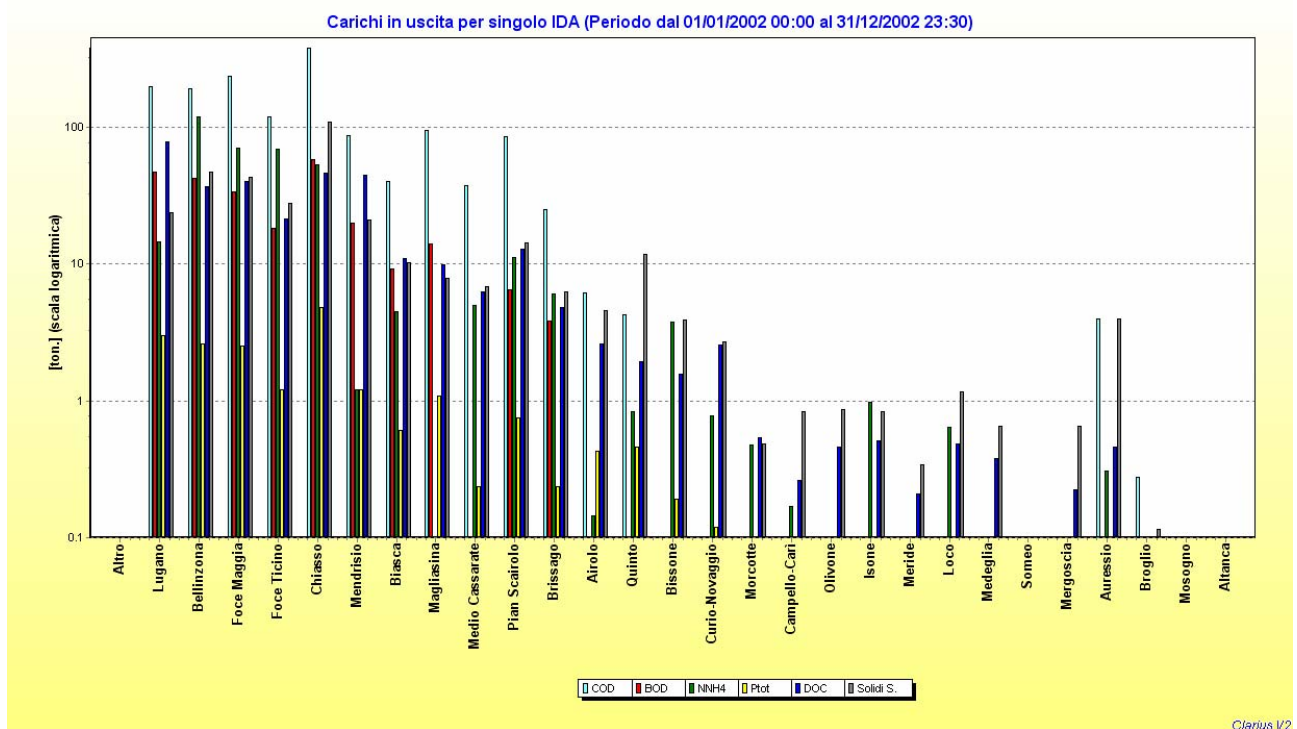


Esempi di grafici e bilanci di "BenchMarking"

Perdita o aumento di carico COD per tempo piovoso

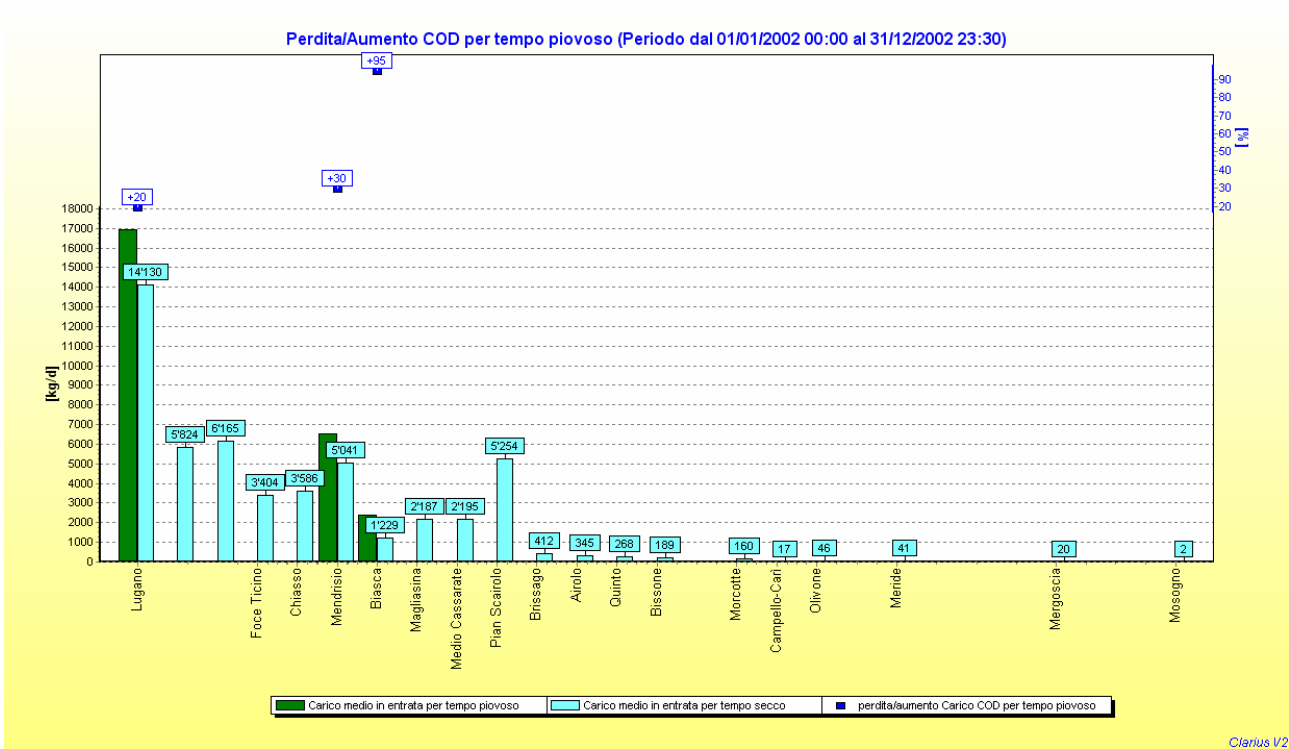


Esempi di grafici e bilanci di "BenchMarking"

Concentrazioni Nitriti in uscita per singolo IMPIANTO (scala logaritmica)

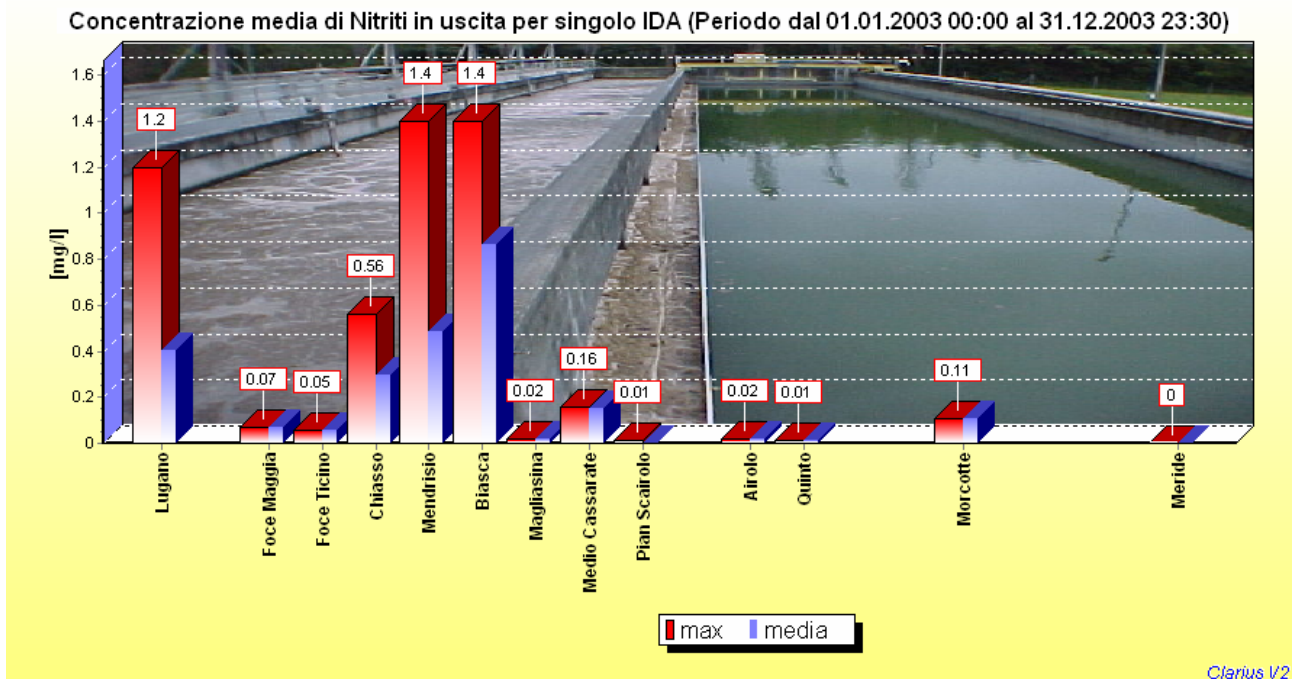


Carico Nitriti in uscita per singolo IMPIANTO (scala logaritmica)

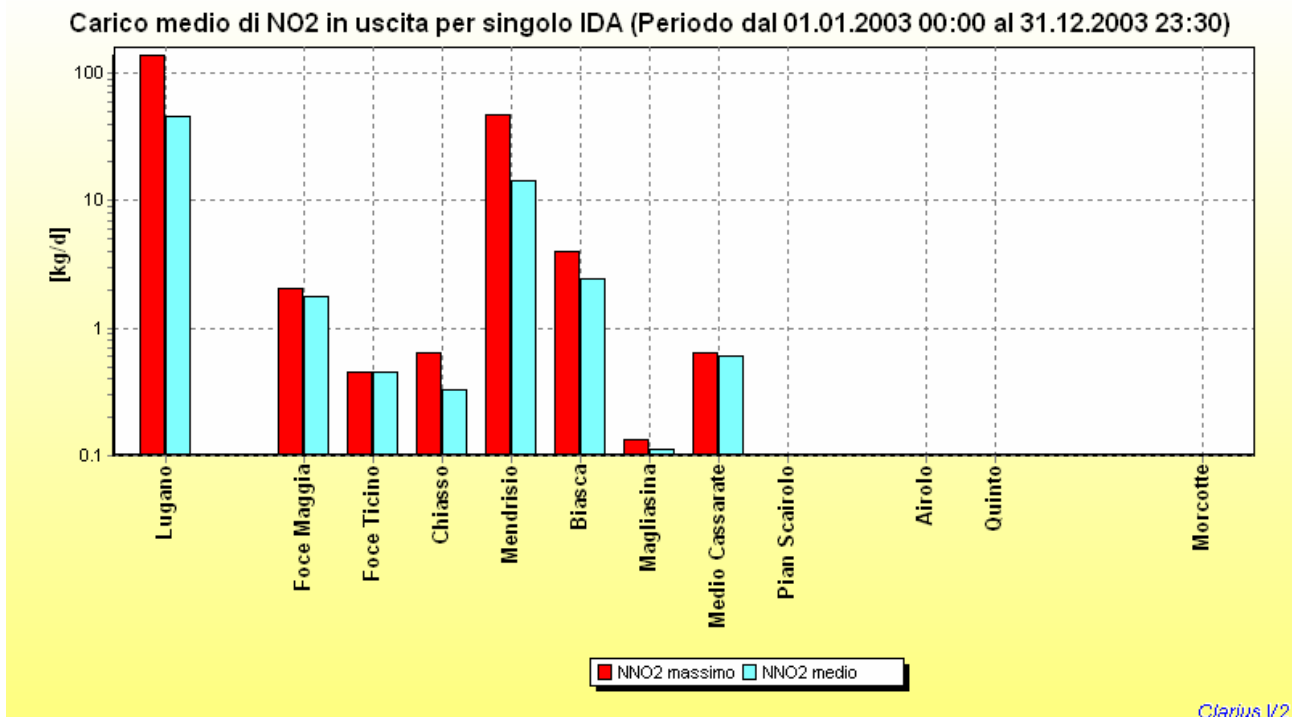


Esempi di grafici e bilanci di "Benchmarking"

Risultati statistici delle acque trattate da tutti gli impianti gestiti

Carico idraulico giornaliero per singolo IMPIANTO

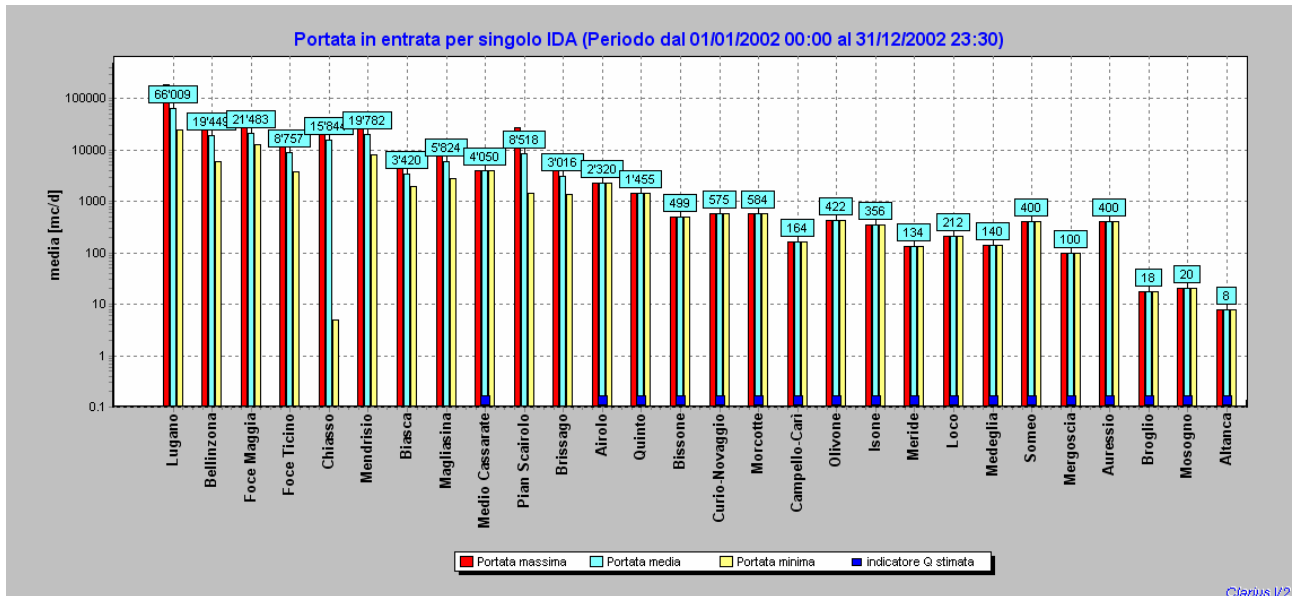


Totale acque trattate per singolo IMPIANTO

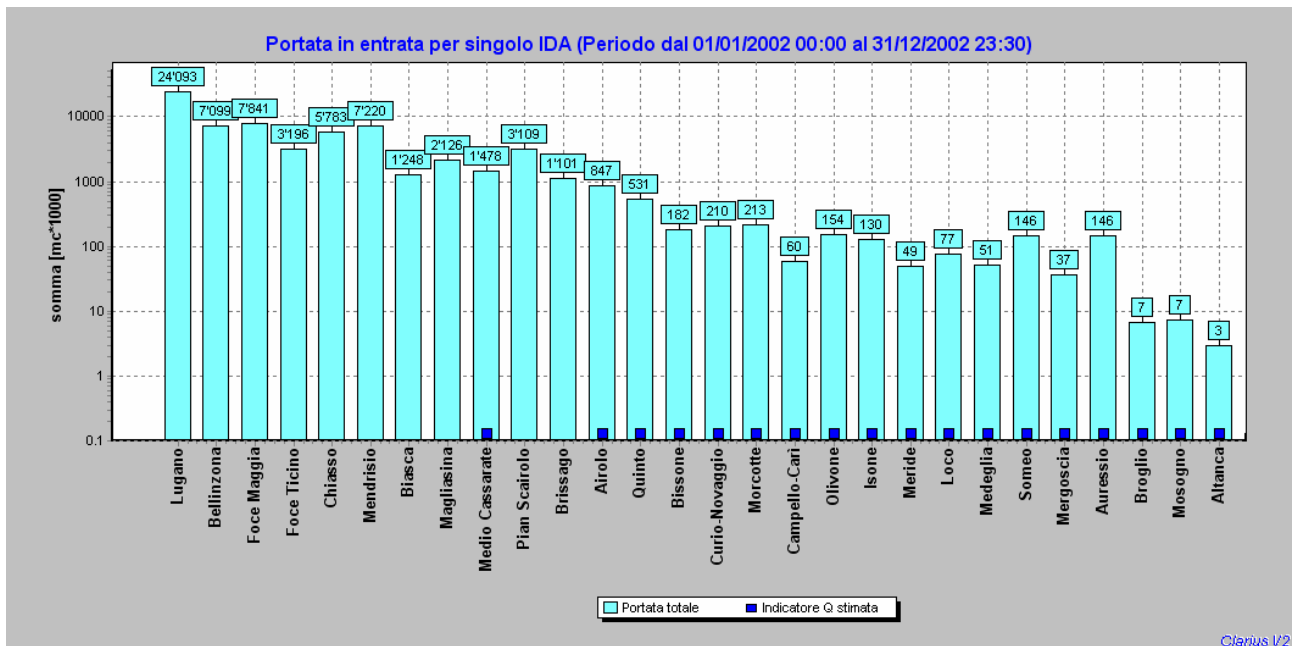

Esempi di grafici e bilanci di "BenchMarking"


Raggruppamenti per regione o bacino imbrifero del territorio

Carichi degli inquinanti in uscita per bacino imbrifero (scala logaritmica)

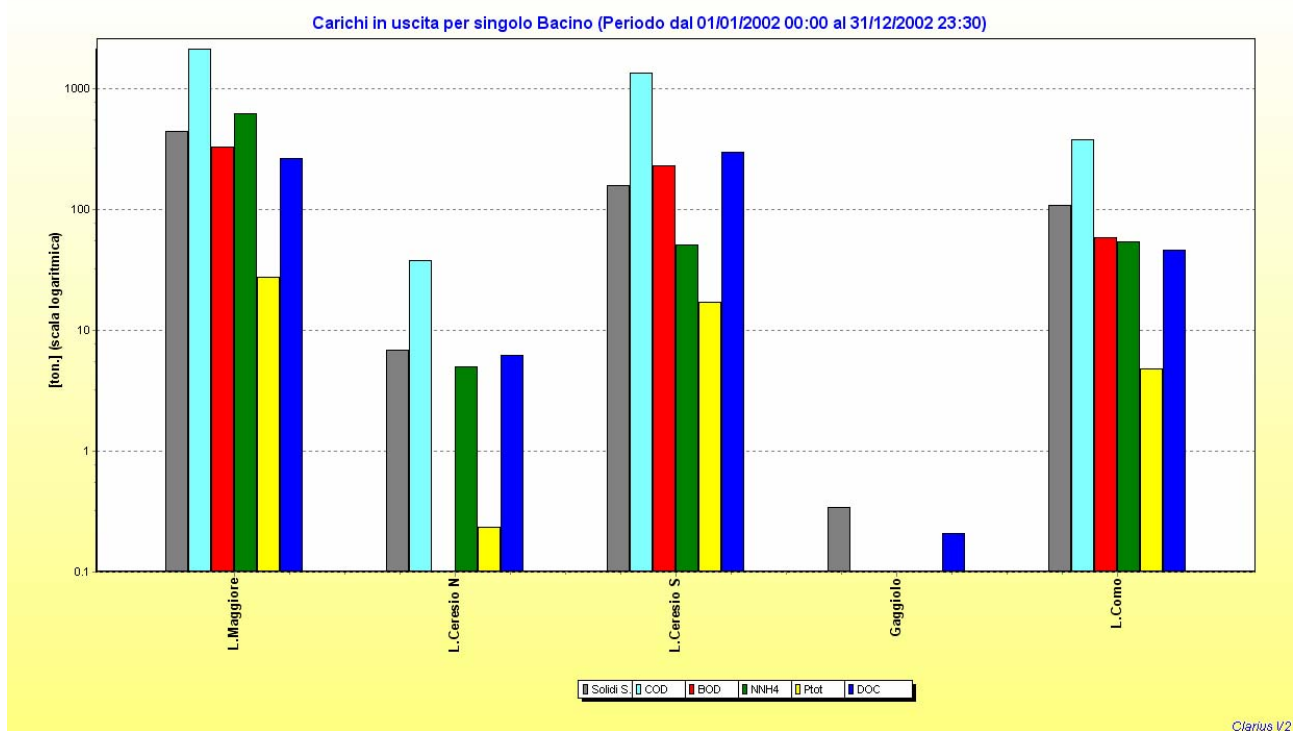


Studi statistici con i dati di tutti gli impianti gestiti (del territorio)

Classificazione del CARICO COD in ENTRATA

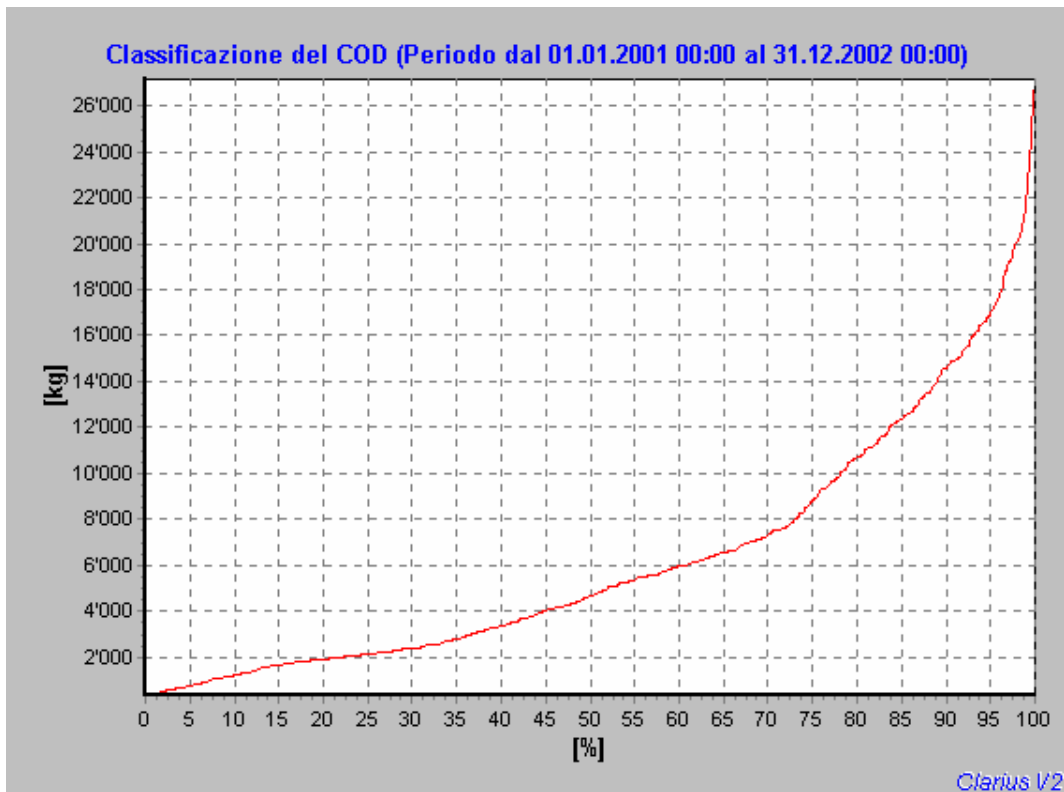


Ripartizione GAUSSIANA delle CONCENTRAZIONI COD in ENTRATA

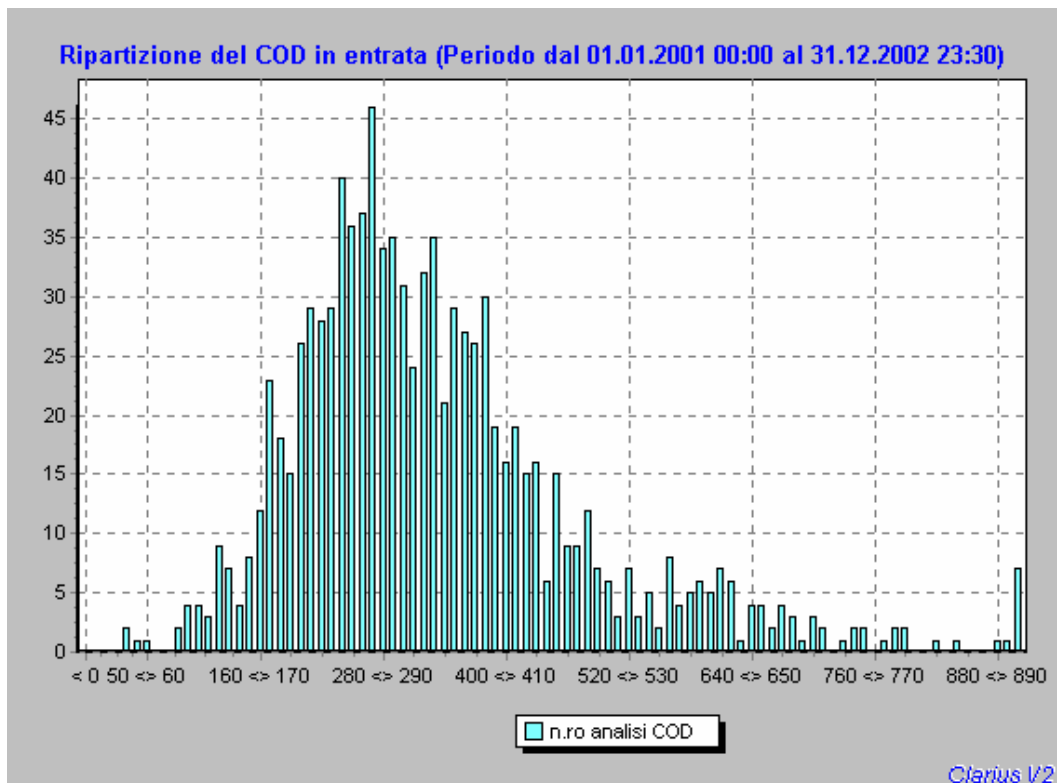


Esempi di grafici e bilanci di "BenchMarking"

Valutazione della conformità di tutti gli impianti gestiti (del territorio)

Sintesi dei superamenti dei limiti tabelle 152 (Tutti depuratori)

		HERA FORLÌ-CESENA s.r.l				
CONFORMITA' TABELLA 152 da: martedì, 1. luglio 2003 a: mercoledì, 30. giugno 2004		Cesena	Forlì	Cesenatico	Savignano	Macerone
Conformità SST						
Analisi SST	n.ro	122	63	105	95	49
Analisi SST fuori tabella	n.ro	1	1	0	2	1
% analisi SST in tabella	%	99.2	98.4	100	97.9	98
Livello attenzione SST						
Conformità BOD5						
Analisi BOD5	n.ro	15	15	24	23	22
Analisi BOD5 fuori tabella	n.ro	0	0	0	0	0
% analisi BOD5 in tabella	%	0	0	0	0	0
Livello attenzione BOD5						
Conformità Ammonio						
Analisi NH4	n.ro	33	28	33	27	49
Analisi NH4 fuori tabella	n.ro	0	11	5	12	15
% analisi NH4 in tabella	%	0	39.3	15.2	44.4	30.6
Livello attenzione NH4						
Conformità Azoto nitroso						
Analisi NNO2	n.ro	13	11	11	4	48
Analisi NNO2 fuori tabella	n.ro	0	0	0	0	36
% analisi NNO2 in tabella	%	0	0	0	0	75
Livello attenzione NNO2						
Conformità Azoto nitrico						
Analisi NNO3	n.ro	15	11	32	27	49
Analisi NNO3 fuori tabella	n.ro	0	0	0	0	2
% analisi NNO3 in tabella	%	0	0	0	0	4.1
Livello attenzione NNO3						
Conformità P totale						
Analisi Ptot	n.ro	109	66	107	100	48
Analisi Ptot fuori tabella	n.ro	0	0	0	0	0
% analisi Ptot in tabella	%	0	0	0	0	0
Livello attenzione Ptot						

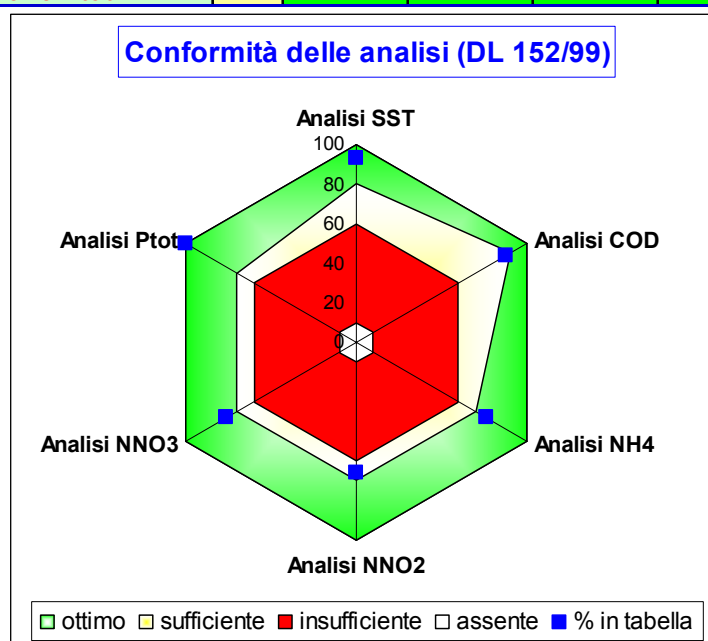

Esempi di grafici e bilanci di "BenchMarking"

Attendibilità delle prove analitiche (confronto tra 2 laboratori)

